

ZESTAW BEZPIECZEŃSTWA + POMPA + SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE (do kotła Ares Tec 440÷770)

Karta złożeniowa zestawu bezpieczeństwa ze sprzęgłem.


Zestaw obejmuje grupę bezpieczeństwa obiegu pierwotnego, pompę obiegową z płynną modulacją, sprzęgło hydrauliczne, filtr mechaniczny, elementy połączeniowe.

Skład zestawu:

3. Rura z króćcami dla zabezpieczeń
4. Uszczelka DN100
5. Uszczelka DN65
6. Pompa modulująca STRATOS 65/1-12 PN10
9. Filtr siatkowy DN65
11. Podkładka 17x30
12. Śruba M16x70
13. Nakrętka M16
14. Zestaw bezpieczeństwa
15. Podstawa sprzęgła
16. Kołnierz redukcyjny DN100 – DN65
17. Sprzęgło DN320
20. Stopa regulacyjna
21. Zawór manometryczny ½"
22. Rurka manometryczna amortyzująca
24. Termometr do tulei G ½"
25. Króciec dodatkowy 1" (pod czujnik przepływu 36)
26. Presostat ciśnienia niskiego 0,5÷1,7 bar
27. Presostat ciśnienia wysokiego 1÷5 bar
28. Termostat bezpieczeństwa 100°C
29. Króciec kontrolny 100mm, ½"
30. Króćce (2 szt.) pod zawór bezpieczeństwa 1 ¼"
31. Złączka ½" do rurki manometru
32. Redukcja ½" – ¾" do presostatu
33. Automatyka sterująca pompy 0-10V
34. Zawór spustowy
35. Zawór odpowietrzający automatyczny
36. Czujnik przepływu

UWAGA: zawór bezpieczeństwa oraz naczynie przeponowe nie stanowią przedmiotu dostawy.

Wskaźnik ciśnienia nie stanowi przedmiotu dostawy. Powinien być wyskalowany w barach. Zakres dobrany na maksymalne ciśnienie robocze instalacji.

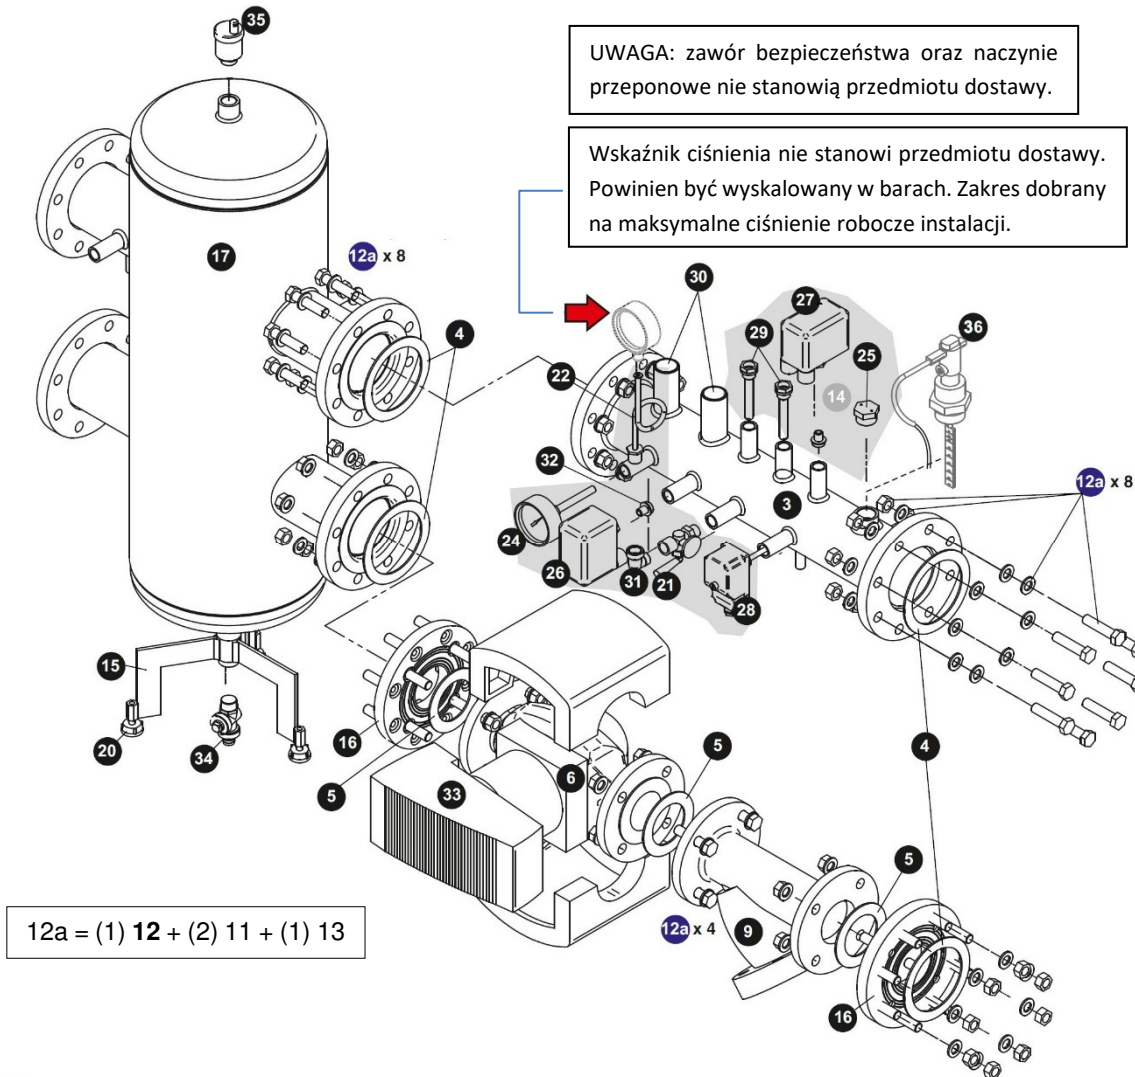

$$12a = (1) 12 + (2) 11 + (1) 13$$

IMMERGAS

Immergas Polska Sp. z o.o.

ul. Dostawcza 3a, 93-231 Łódź

(+48) 42 649 36 00

biuro@immergas.pl

NIP 729 17 67 482

REGON 471398160

Nr BDO 000004163

KRS 0000088187

www.immergas.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście

w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru

Kapitał zakładowy: 400 000,00 zł