


ZESTAW BEZPIECZEŃSTWA + POMPA + WYMIENNIK PŁYTOWY (do kotłów Ares Tec 250/300/350)

Opis:

Zestaw obejmuje kompletną grupę bezpieczeństwa obiegu pierwotnego, elektroniczną pompę obiegową z płynną modulacją, wymiennik płytowy, filtr mechaniczny. Wymiennik płytowy oddziela hydraulicznie pierwotny obieg kotła od wtórnego obiegu instalacyjnego.

Skład zestawu:

	Ilość
1. Wymiennik płytowy BH60B-50H	1
2. Rura zasilania DN50 (strona instalacji)	1
3. Rura z króćcami dla zabezpieczeń	1
4. Rura powrotu DN50 (strona instalacji)	1
5. Redukcja 2 ½" – DN65 (strona kotła)	2
6. Automatyczny zawór odpowietrzający ¾"	1
7. Zawór spustowy ¾"	1
8. Uszczelka DN50	6
9. Uszczelka DN65	4
12. Zestaw zabezpieczeń (opis na następnej stronie)	1
13. Podkładka stalowa 17x30	54
14. Nakrętka M16	35
15. Śruba M16x70	8
16. Śruba M16x60	8
24. Podstawa montażowa	2
27. Rura powrotu, łącznik kotłó – pompa	1
28. Rura powrotu, łącznik pompa – wymiennik.	1
29. Śruba M16x40	3
30. Pompa modulująca STRATOS 65/1-12 PN6/10	1
31. Uszczelka ½"	1
32. Korek ½"	1
33. Naczynie przeponowe	1
34. Zawór bezpieczeństwa ¾" 6bar	1
49. Automatyka sterująca pompy 0-10V	1
50. Czujnik przepływu (poza zakresem dostawy)	1
51. Manometr	1

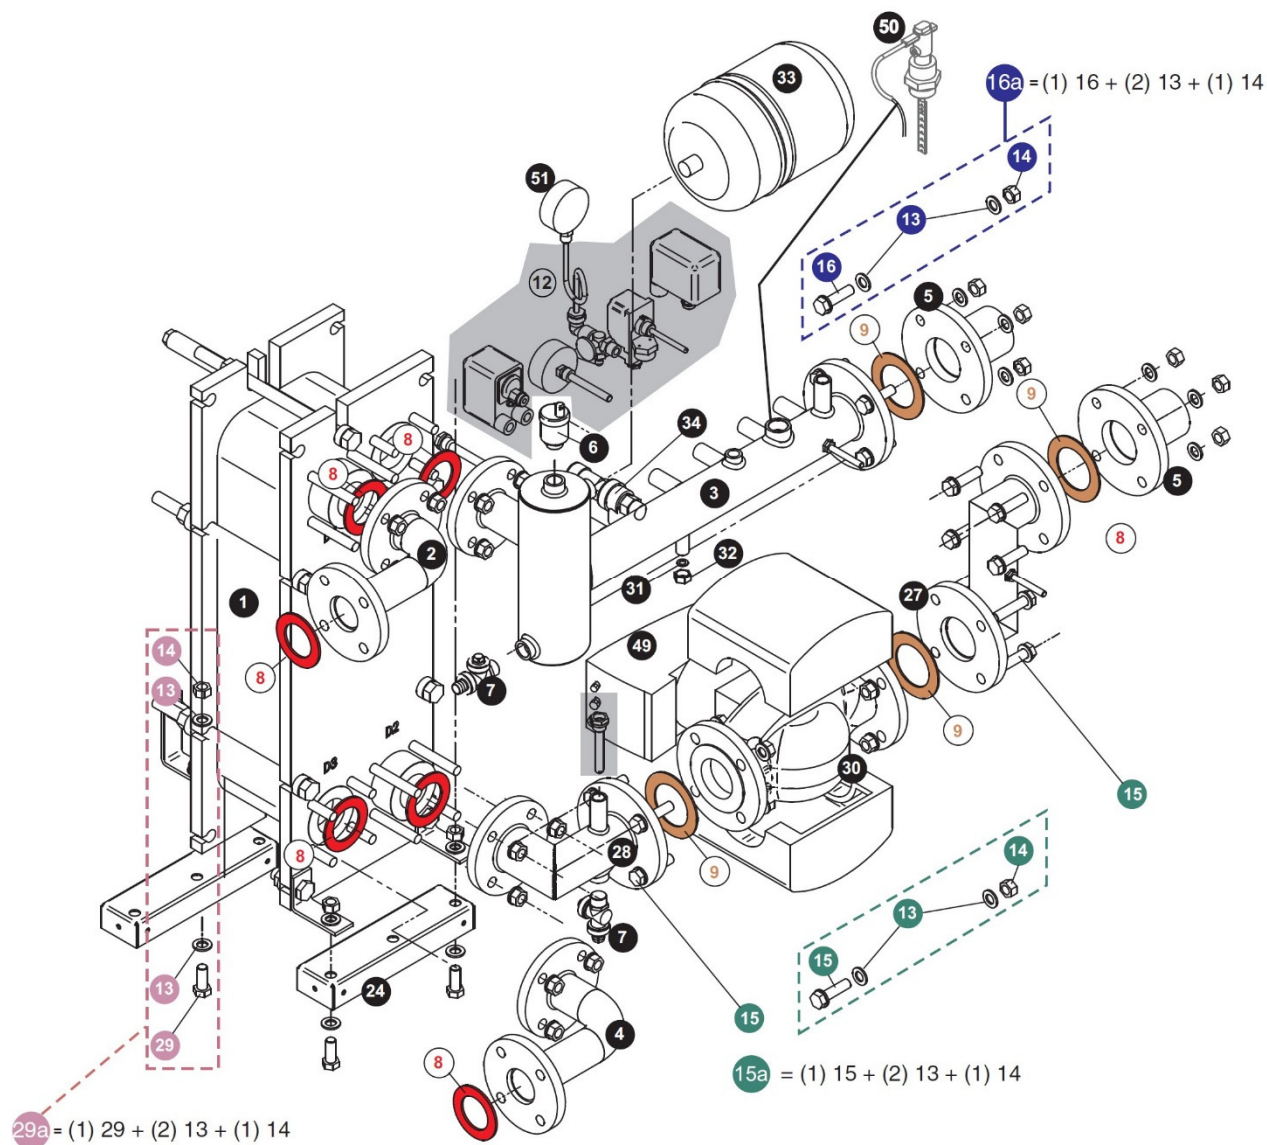

IMMERGAS

Immergas Polska Sp. z o.o.

ul. Dostawcza 3a, 93-231 Łódź

(+48) 42 649 36 00

biuro@immergas.pl

NIP 729 17 67 482

REGON 471398160

Nr BDO 000004163

KRS 0000088187

www.immergas.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście


w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru

Kapitał zakładowy: 400 000,00 zł

ZESTAW BEZPIECZEŃSTWA + POMPA + WYMIENNIK PŁYTOWY (do kotłów Ares Tec 250/300/350)

GRUPA BEZPIECZEŃSTWA

1. Wymiennik płytowy BH60B-50H
2. Rura zasilania DN50 (strona instalacji)
3. Rura z króćcami dla zabezpieczeń
4. Rura powrotu DN50 (strona instalacji)
5. Redukcja 2 ½" – DN65 (strona kotła)
6. Automatyczny zawór odpowietrzający ¾"
7. Zawór spustowy ¾"
- 12. Zestaw zabezpieczeń**
24. Podstawa montażowa
27. Rura powrotu, łącznik kocioł – pompa
28. Rura powrotu, łącznik pompa – wymiennik
30. Pompa modułująca STRATOS 65/1-12 PN6/10
33. Naczynie przeponowe
34. Zawór bezpieczeństwa ¾" 6bar
35. Kurek manometryczny trójdrogowy ½"
36. Rurka manometryczna
38. Termometr z tuleją ½"
39. Króciec dodatkowy 1" (pod czujnik przepływu)
40. Presostat ciśnienia niskiego 0,5÷1,7 bar
41. Presostat ciśnienia wysokiego 1÷5 bar
42. Termostat bezpieczeństwa 100°C
43. Króciec kontrolny 100mm, ½"
45. Złączka ½" do rurki manometru
46. Redukcja ½" – ¾" do presostatu
47. Króciec dodatkowy ½"
48. Króciec dodatkowy ½"
49. Automatyka sterująca pompy 0-10V
50. Czujnik przepływu (poza zakresem dostawy)
51. Manometr

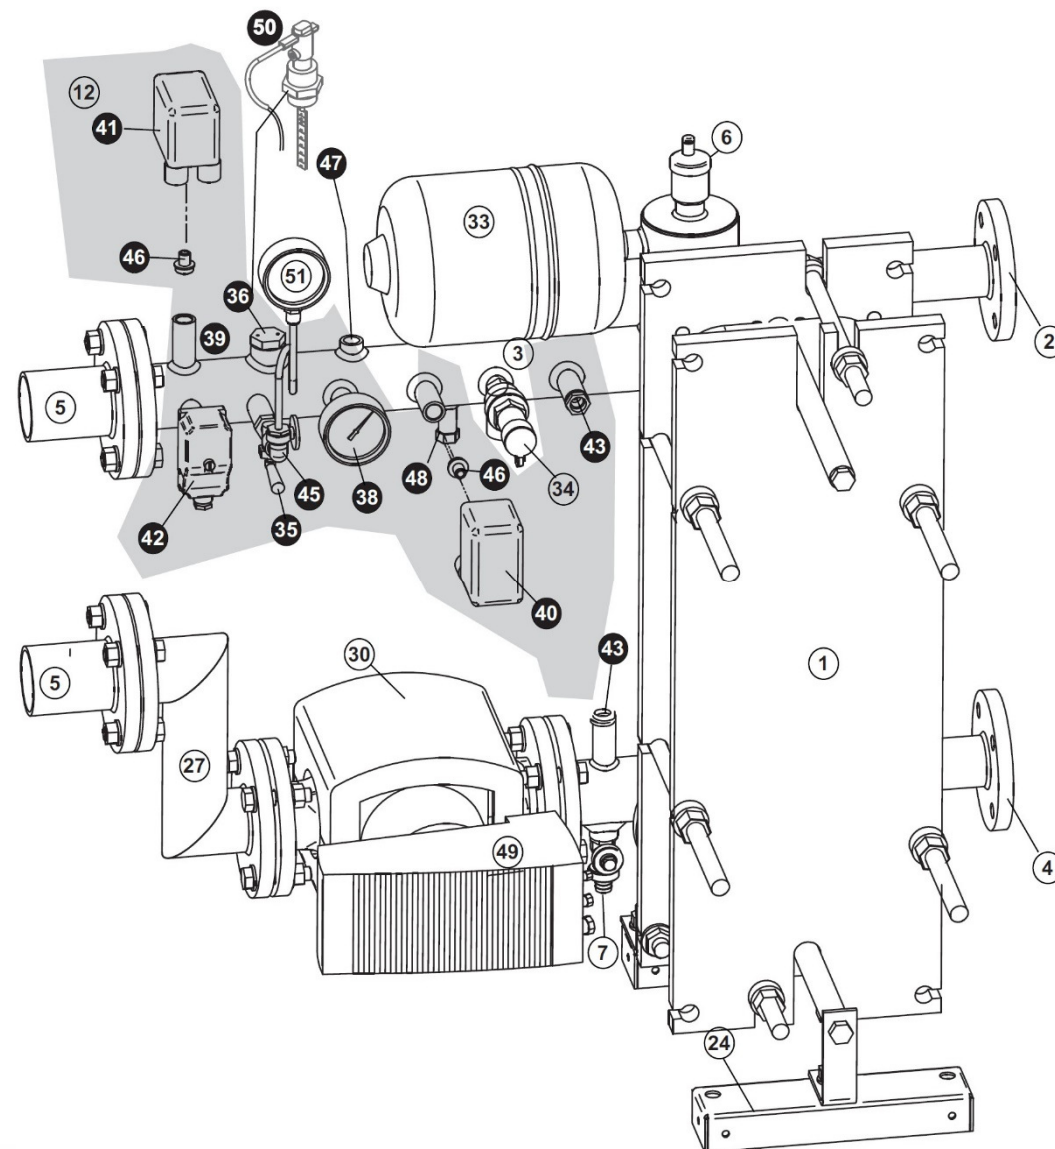

IMMERGAS

Immergas Polska Sp. z o.o.

ul. Dostawcza 3a, 93-231 Łódź

(+48) 42 649 36 00

biuro@immergas.pl

NIP 729 17 67 482

REGON 471398160

Nr BDO 000004163

KRS 0000088187

www.immergas.pl


Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście

w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru

Kapitał zakładowy: 400 000,00 zł

ZESTAW BEZPIECZEŃSTWA + POMPA + WYMIENNIK PŁYTOWY (do kotłów Ares Tec 250/300/350)

WYMIARY MONTAŻOWE ZESTAWU

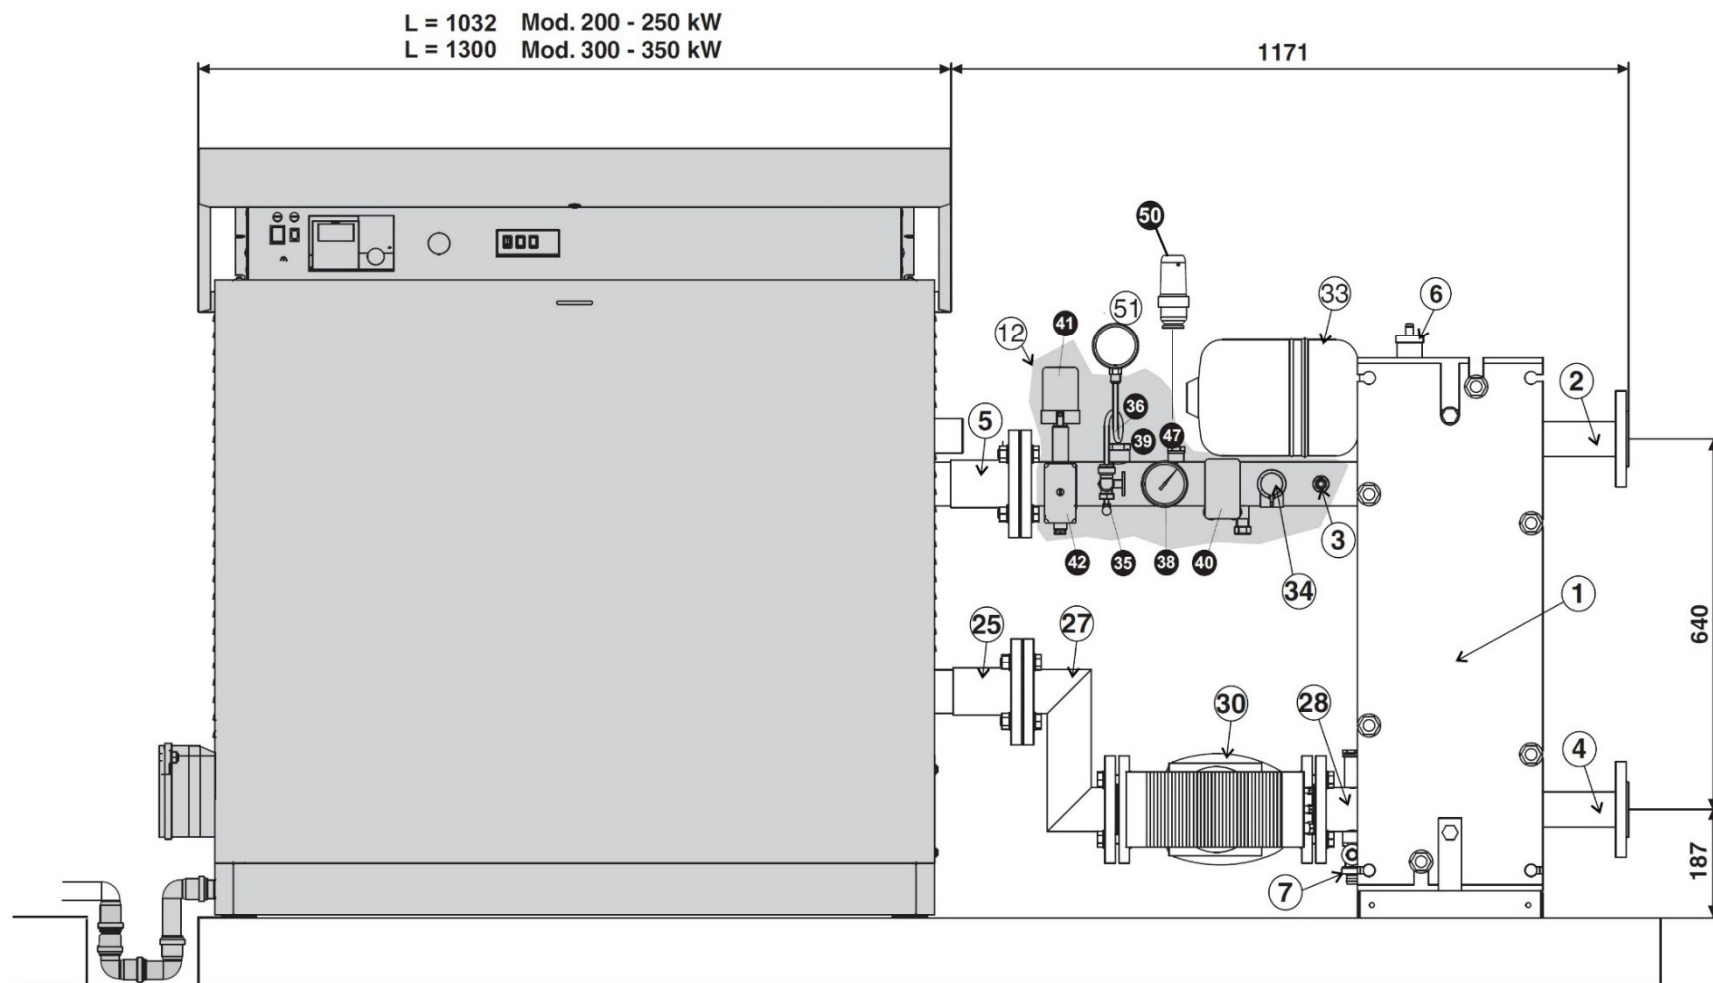

 **IMMERGAS**

Immergas Polska Sp. z o.o.
ul. Dostawcza 3a, 93-231 Łódź
(+48) 42 649 36 00
biuro@immergas.pl

NIP 729 17 67 482
REGON 471398160
Nr BDO 000004163
KRS 0000088187

www.immergas.pl
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru
Kapitał zakładowy: 400 000,00 zł