


INDEKS IMMERGAS : K.012086
 NAZWA IMMERGAS : PODSTAWA DO ZESTAWU fi 60/100

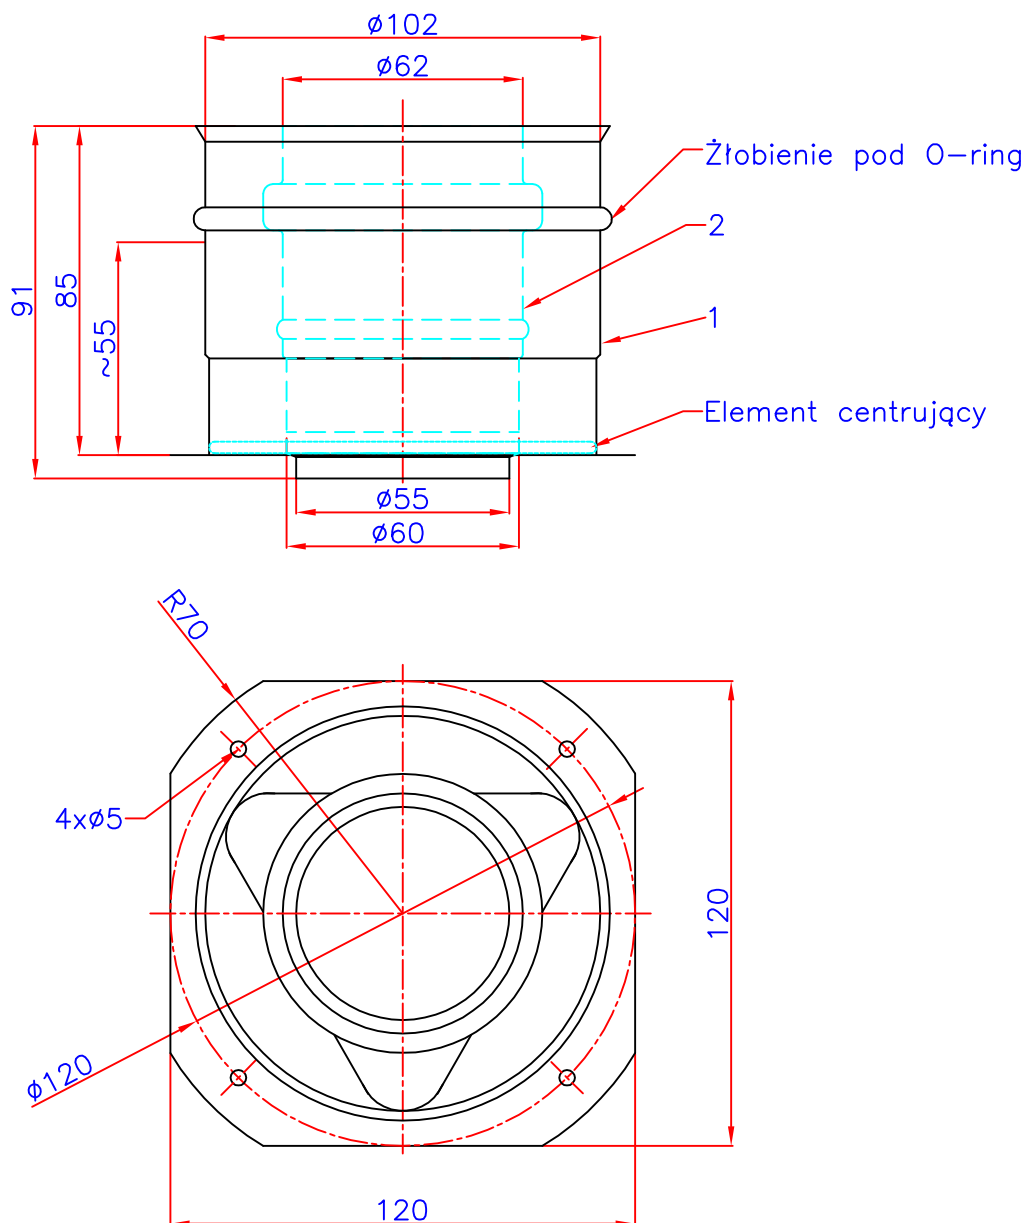

UWAGA

Element centrujący spawać trwale do elemntu zew. i wew..

Grubość ścianki rury: g=0,6mm

2	Adapter (rura wew.)		1	wg DIN 1.4404	
1	Adapter (płaszcz zew.)		1	wg DIN 1.4301	
Nr poz.	Nazwa części (zespołu)	Nr rysunku lub normy	Il. szt.	Materiał	Uwagi
Konstruował	Nazwisko	Podpis	Data	Nazwa Firmy	Zastępuje rys. nr
Rysował	S.Tarasiewicz		29.11.2007	KOMIN-FLEX Sp. z o.o.	K 8 0060 480 00 060 0 11
Sprawdził	A.Szulkowski		29.11.2007	43-200 Pszczyna	Zastąpiony przez rys. nr
Zatwierdził				Ul. Górnośląska 1	
Skala:	Adapter $\phi 60/\phi 100$				Numer:
1:2	(Nazwa wyrobu)				K 8 0060 480 00 060 0 11