


INDEKS IMMERGAS : K.012093
 NAZWA IMMERGAS : KOLANKO KONCENTRYCZNE 90° fi 60/100

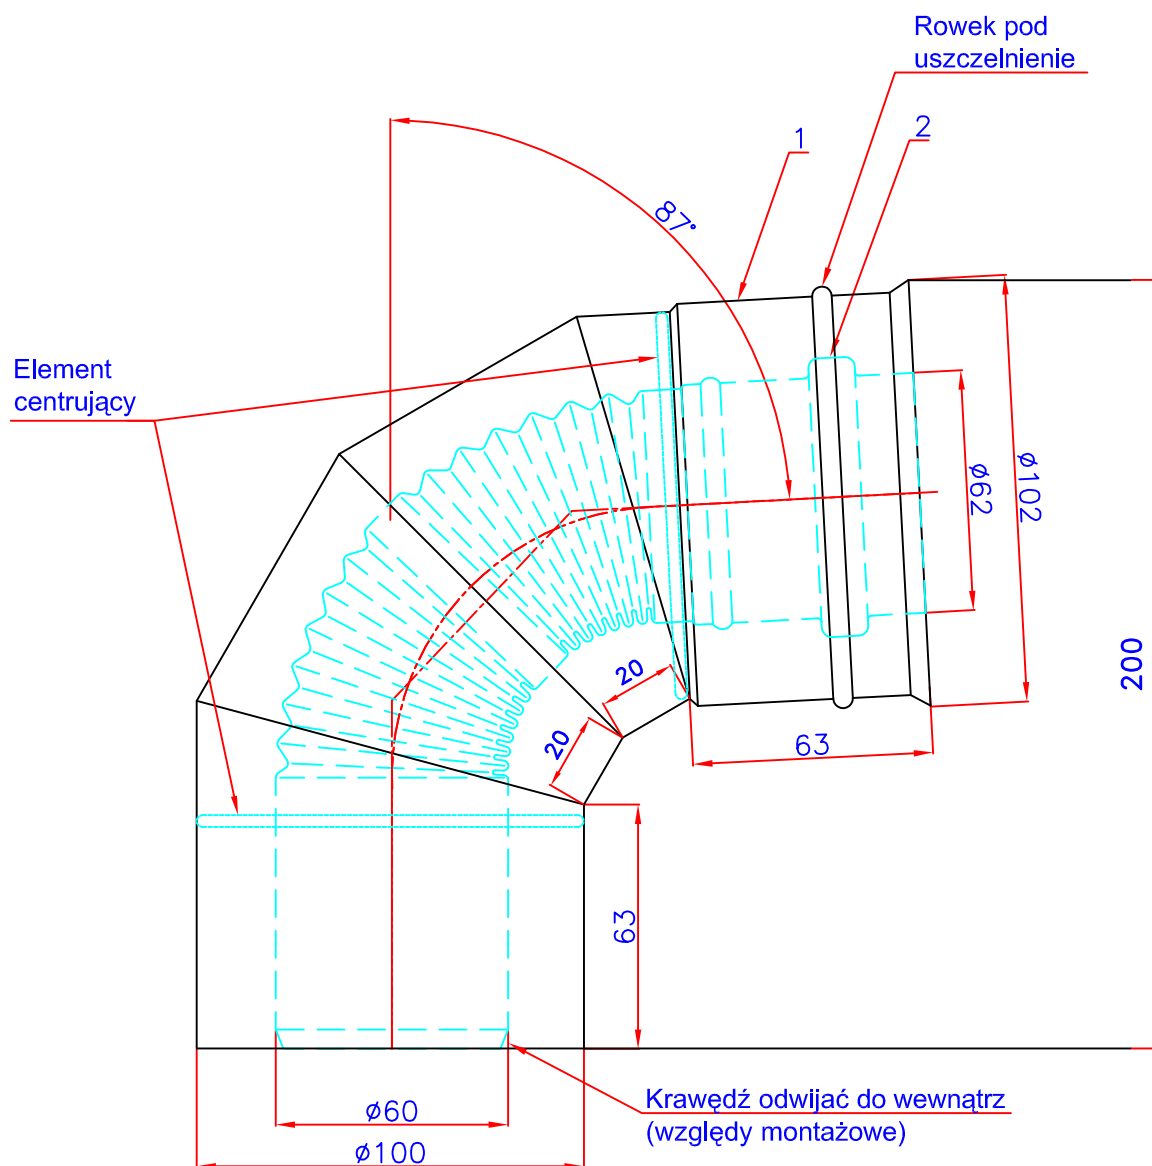

UWAGA

Elementy centrujące osadzić w rowku wykonanym na wew. elemencie kolana.

Grubość ścianki rury: g=0,6mm

2	Kolano 87° marszczone	F 0 0060 257 19		1	wg DIN 1.4404	
1	Kolano 87° (płaszczzew.)			1	wg DIN 1.4301	
Nr poz.	Nazwa części (zespołu)	Nr rysunku lub normy		Il. szt.	Materiał	Uwagi
Konstruował	Nazwisko S.Tarasiewicz A.Szulkowski	Podpis 	Data 16.01.2007 16.01.2007	Nazwa Firmy KOMIN-FLEX Sp. z o.o. 43-200 Pszczyna Ul. Górnośląska 1		Zastępuje rys. nr
Rysował						Zastąpiony przez rys. nr
Sprawdził						
Zatwierdził						
Skala: 1:2	Kolano Konc.87st/60/100/0,6 IMM (Nazwa wyrobu)				Numer: K 8 0060 256 19 060 0 00	